


SIVA ALTI SAC W OTOMAT KUTULARI

SIVA ALTI
FLUSH MOUNT
СКРЫТАЯ УСТАНОВКА
ВГРАДЕН МОНТАЖ

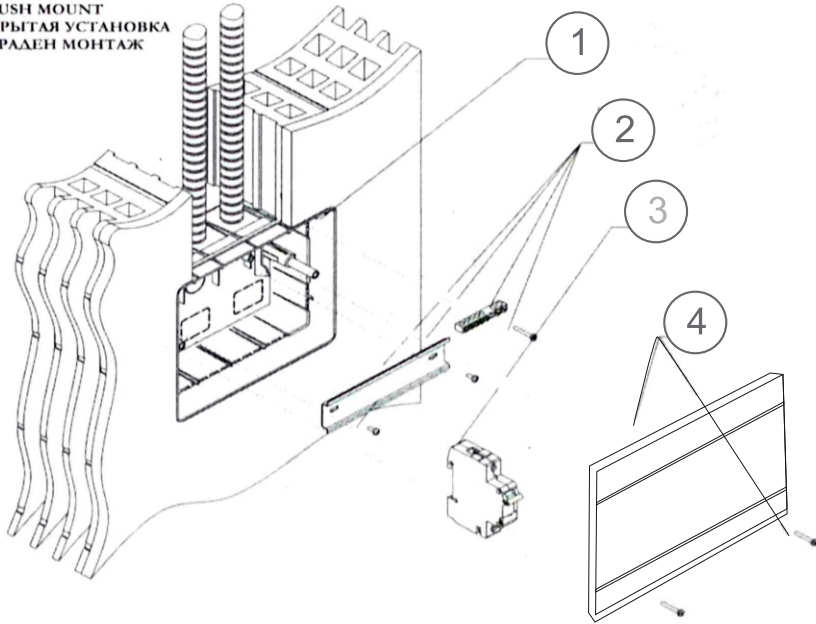

- 1 Siva altı kasanın duvara montajı, kablo çekilmesi.
Assembly of flush mount box, cable installation.
Произвести внутренний монтаж проводки (под нгукатурку).
Направете монтаж на таблото и свържете проводниците (под мазилката).
- 2 Rayın ve topraklama bloğunun vidalarıyla montajı.
Fixation of rail and earthing terminal blocks with its screws.
Произвести заземление Динрейки.
Направете монтаж на релсата и шините за заземляване
- 3 Sigortaların montajı, faz, topraklama ve nötr kabloların bağlanması.
Assembly of circuit-breakers, connection of lag, earthing and neutral cables.
Произвести монтаж предохранителей
(фазный провод закрепляется на предохранителе, заземляющий на Динрейке).
Монтирайте Авт. прекъсвачи (фазата се закрепва към авт.прекъсвач) , нулевия и заземления проводник се закрепват на съответните места.
- 4 Üst kapağın ambalaj içerisinde yer alan vidalarla sabitlenmesi.
Fixation of upper case with screws, provided in package.
Закрыть внешнюю крышку короба и зафиксировать крепежными винтами.
Закрепете външния капак на таблото с наличните крепежни винтове.


*Bu ürünü siva üstü montaj için kullanmayınız.

*Sigorta kutusunda belirtilen maksimum sigorta sayısı kadar sigorta takınız.

*Elektrik bağlantısının gerçekleştirdikten sonra ürün kapağını monte ediniz

SIVA ALTI SAC W OTOMAT KUTULARI

SIVA ALTI
FLUSH MOUNT
СКРЫТАЯ УСТАНОВКА
ВГРАДЕН МОНТАЖ

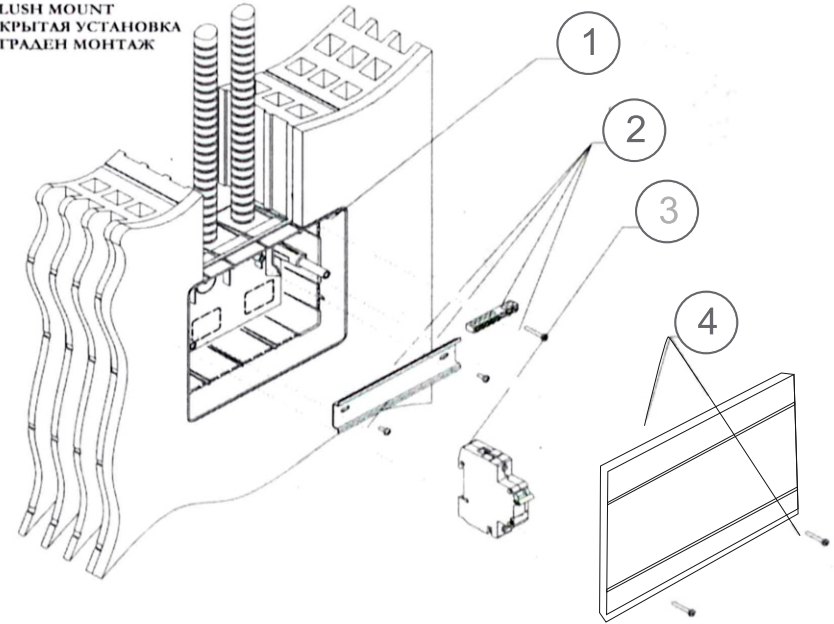

- 1 Siva altı kasanın duvara montajı, kablo çekilmesi.
Assembly of flush mount box, cable installation.
Произвести внутренний монтаж проводки (под нгукатурку).
Направете монтаж на таблото и свържете проводниците (под мазилката).
- 2 Rayın ve topraklama bloğunun vidalarıyla montajı.
Fixation of rail and earthing terminal blocks with its screws.
Произвести заземление Динрейки.
Направете монтаж на релсата и шините за заземляване
- 3 Sigortaların montajı, faz, topraklama ve nötr kabloların bağlanması.
Assembly of circuit-breakers, connection of lag, earthing and neutral cables.
Произвести монтаж предохранителей
(фазный провод закрепляется на предохранителе, заземляющий на Динрейке).
Монтирайте Авт. прекъсвачи (фазата се закрепва към авт.прекъсвач) , нулевия и заземления проводник се закрепват на съответните места.
- 4 Üst kapağın ambalaj içerisinde yer alan vidalarla sabitlenmesi.
Fixation of upper case with screws, provided in package.
Закрыть внешнюю крышку короба и зафиксировать крепежными винтами.
Закрепете външния капак на таблото с наличните крепежни винтове.

*Bu ürünü siva üstü montaj için kullanmayınız.

*Sigorta kutusunda belirtilen maksimum sigorta sayısı kadar sigorta takınız.


*Elektrik bağlantısının gerçekleştirdikten sonra ürün kapağını monte ediniz

SIVA ALTI SAC W OTOMAT KUTULARI




WK.0524, 230 V, Pde 24 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 9 'lu Sigorta Kutusu
WK.0525, 230 V, Pde 24 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 12 'li Sigorta Kutusu
WK.0548, 230 V, Pde 42 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 24 'lü Sigorta Kutusu
WK.0549, 230 V, Pde 58 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 36 'lı Sigorta Kutusu
WKZH.032, 230 V, Pde 53 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 32 'li Zayıf Akım Sigorta Kutusu
WKZH.048, 230 V, Pde 75 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 48 'li Zayıf Akım Sigorta Kutusu
Muhafaza Türü / Type of Enclosure: GP Uygunluk / Conformity: TS IEC 60670-24

SİĞORTA BOYUTLARI / FUSE DIMENSIONS



WK.0524, max 75 mm 17.5x9
WK.0525, max 75 mm 17.5x12
WK.0548, max 75 mm 17.5x24
WK.0549, max 75 mm 17.5x36
WKZH.032, max 75 mm 17.5x32
WKZH.048, max 75 mm 17.5x48




Şube : Şair Ziya Paşa Cad. Bereket Han No:10B/2, 34420 Karaköy/İST.
Tel: (0212)249 32 63 - (0212)251 58 25 Fax: (0212)251 67 66
Fabrika : İ.O.S.B. İpkas San. Sit. 3.Kısın A1/A2 Blok Başakşehir/İST.
Tel: (0212)549 48 10 - Fax: (0212)549 48 12
www.cet-san.com.tr info@cet-san.com.tr

SIVA ALTI SAC W OTOMAT KUTULARI




WK.0524, 230 V, Pde 24 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 9 'lu Sigorta Kutusu
WK.0525, 230 V, Pde 24 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 12 'li Sigorta Kutusu
WK.0548, 230 V, Pde 42 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 24 'lü Sigorta Kutusu
WK.0549, 230 V, Pde 58 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 36 'lı Sigorta Kutusu
WKZH.032, 230 V, Pde 53 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 32 'li Zayıf Akım Sigorta Kutusu
WKZH.048, 230 V, Pde 75 W, IP 40, -25/60°C, Yalıtkan, Sıva Altı, 48 'li Zayıf Akım Sigorta Kutusu
Muhafaza Türü / Type of Enclosure: GP Uygunluk / Conformity: TS IEC 60670-24

SİĞORTA BOYUTLARI / FUSE DIMENSIONS



WK.0524, max 75 mm 17.5x9
WK.0525, max 75 mm 17.5x12
WK.0548, max 75 mm 17.5x24
WK.0549, max 75 mm 17.5x36
WKZH.032, max 75 mm 17.5x32
WKZH.048, max 75 mm 17.5x48



Şube : Şair Ziya Paşa Cad. Bereket Han No:10B/2, 34420 Karaköy/İST.
Tel: (0212)249 32 63 - (0212)251 58 25 Fax: (0212)251 67 66
Fabrika : İ.O.S.B. İpkas San. Sit. 3.Kısın A1/A2 Blok Başakşehir/İST.
Tel: (0212)549 48 10 - Fax: (0212)549 48 12
www.cet-san.com.tr info@cet-san.com.tr