


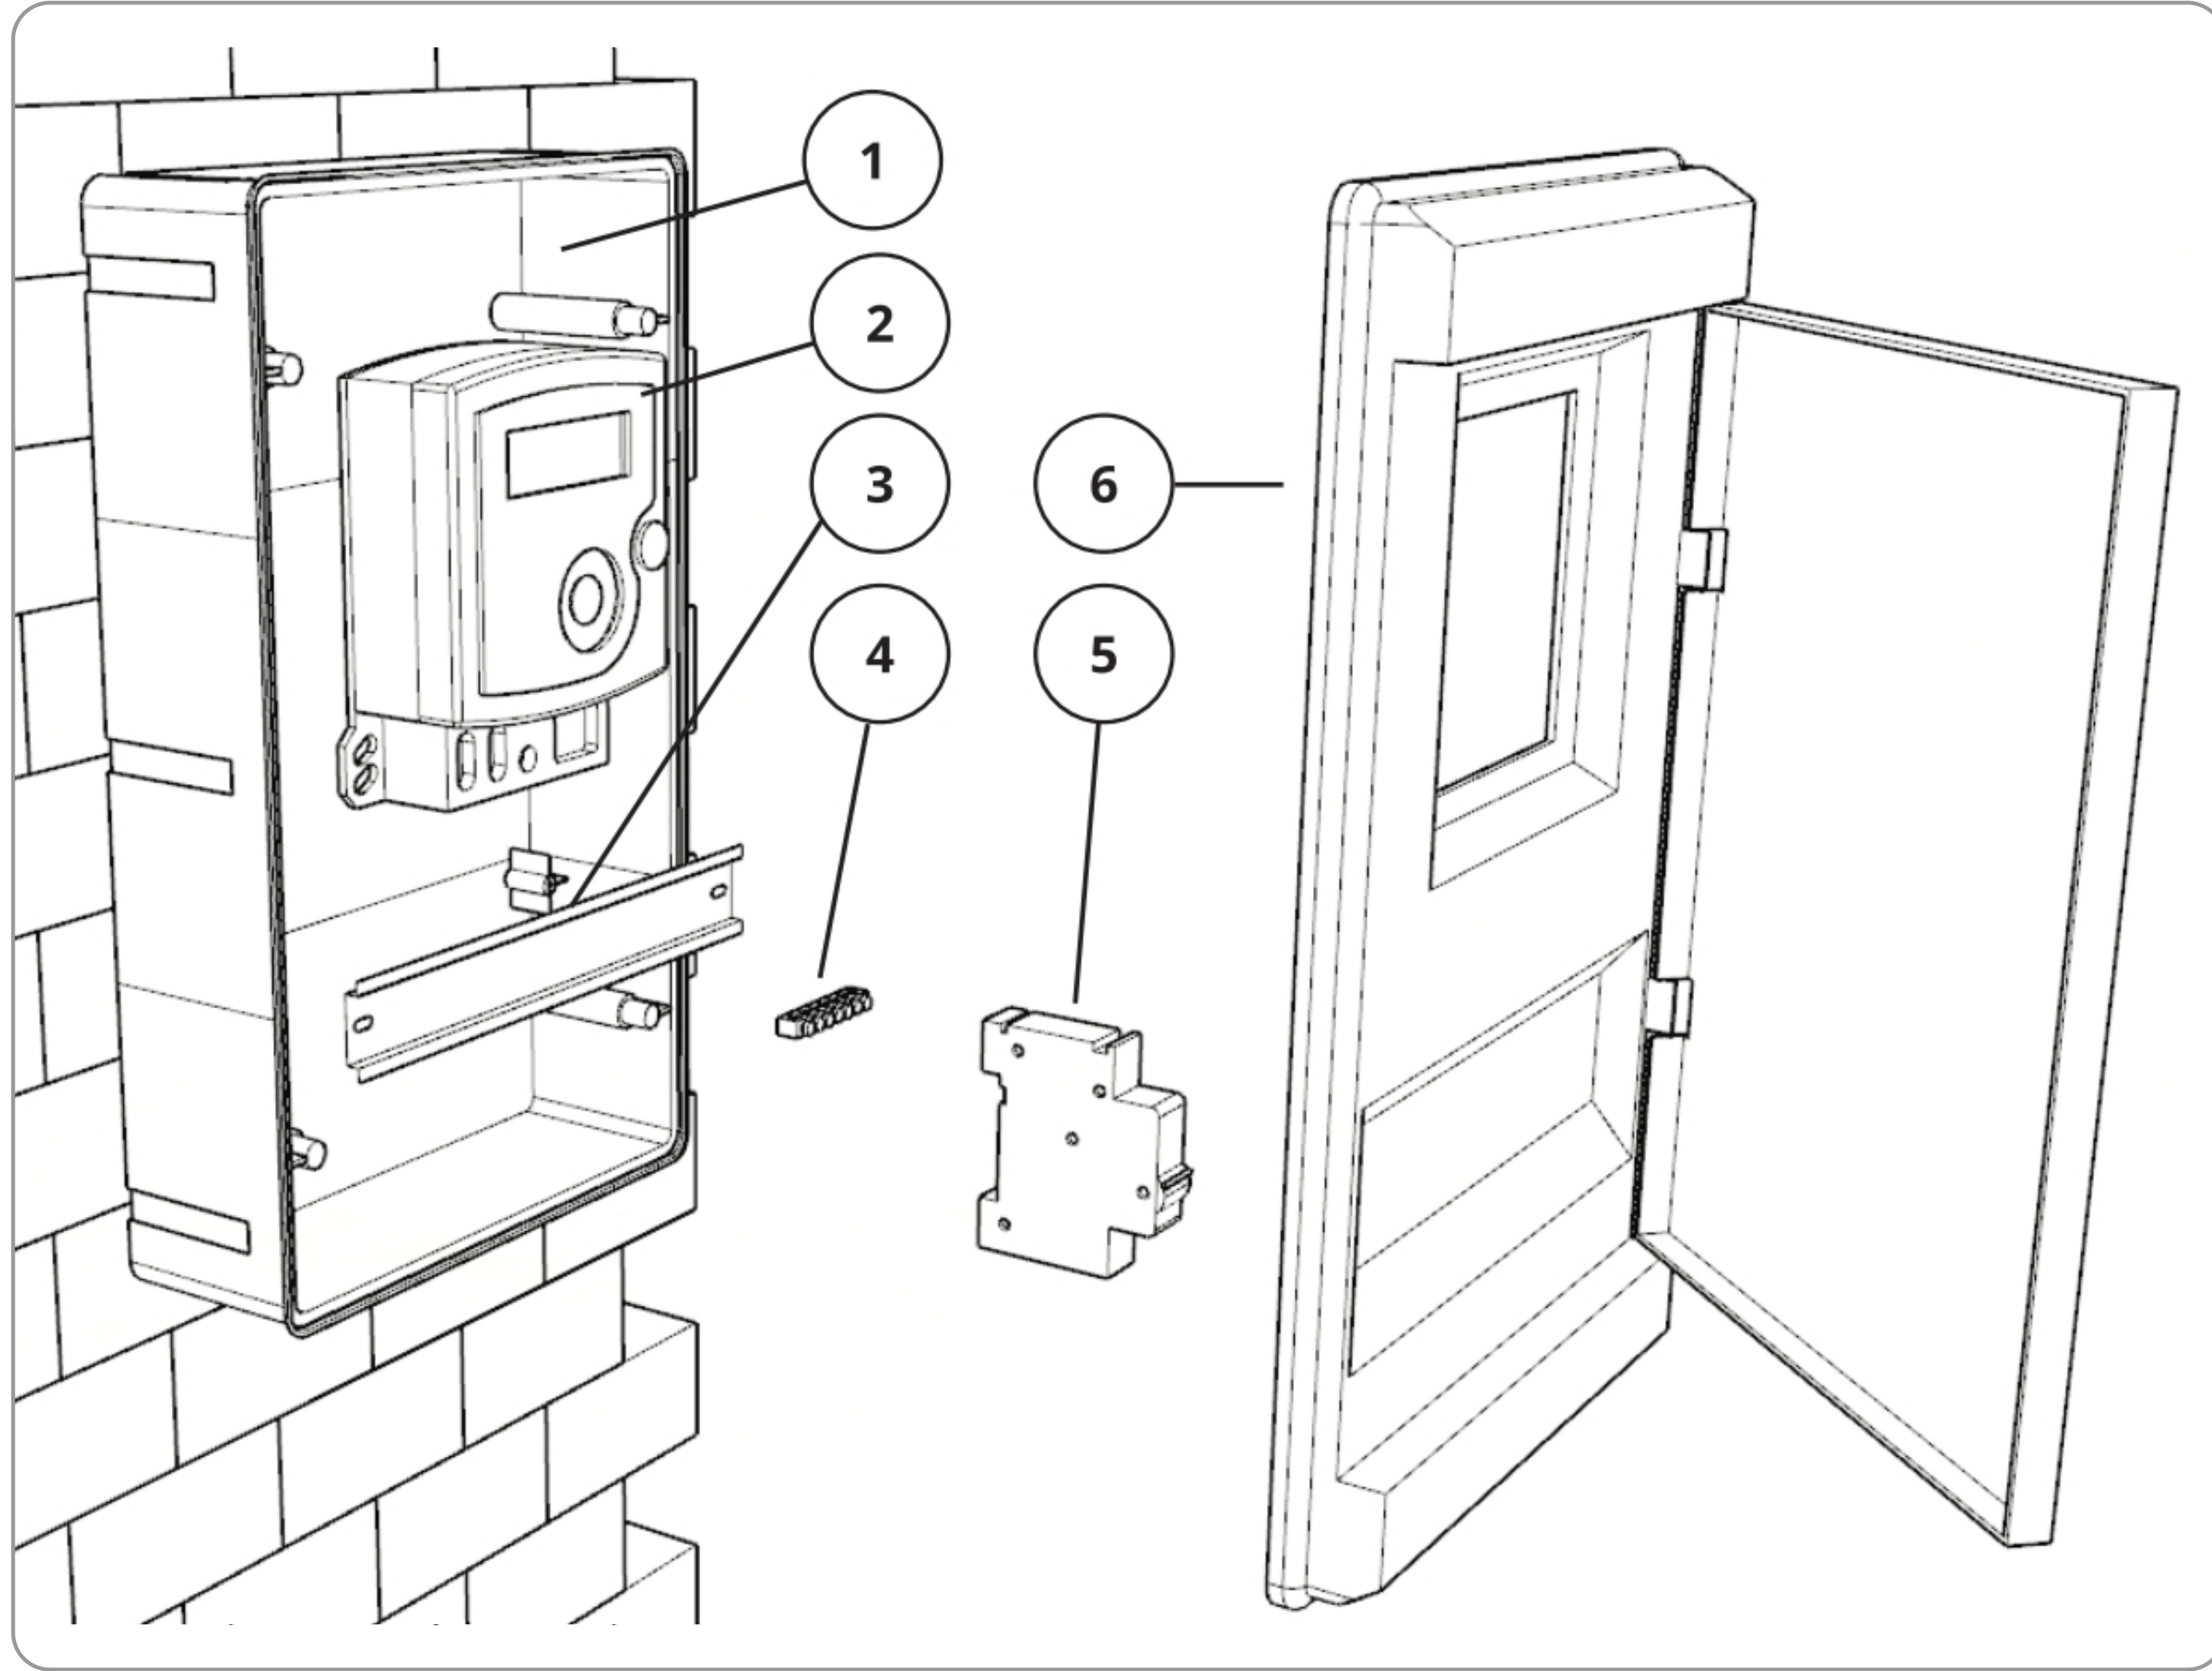

1 Kasa montajı ve kablo çekilmesi
Installation of mount box and cables

2 Elektrik sayacının montajı
Placement of electrometer

3 Rayın montajı
Placement of rail

4 Klemens montajı
Placement of terminals

5 Sigorta, faz, topraklama ve nötr kablo montajı
Switch, earthing and neutral cable installing

6 Üst kapak montajı
Placement of top cover

ŞUBE

Şair Ziya Paşa Cad. Bereket Han No: 10B-2 34420 Karaköy / İstanbul - Tel: (0212) 249 32 63


FABRİKA

İkitelli OSB, İPKAS San. Sit. 3. Kısım A Blok No:1/2 34490 Basaksehir / İstanbul - Tel: (0212) 549 48 10




Ürün Kodları / Product Codes	IP	PDE ve Beyan Gerilimleri / Rated Voltages	
PM.0854 / PM.0854-1	65	20W	230V
PM.0855 / PM.0855-1	65	24W	
PM.0857 / PM.0857-1	65	29W	
PM.0856 / PM.0856-1	65	29W	400V
PM.0855-2	40	24W	230V
PM.0857-2	40	29W	
PM.0856-2	40	29W	400V
Muhafaza Türü / Type of Enclosure		Genel Kullanım / General Purpose (GP)	
Uygunluk / Conformity		TSE IEC 60670 - 24	
Koruma Derecesi / Protection Rating		IP 65	
Sıcaklık Toleransı / Heat Range		-25 / 60 °C	


PM.0854

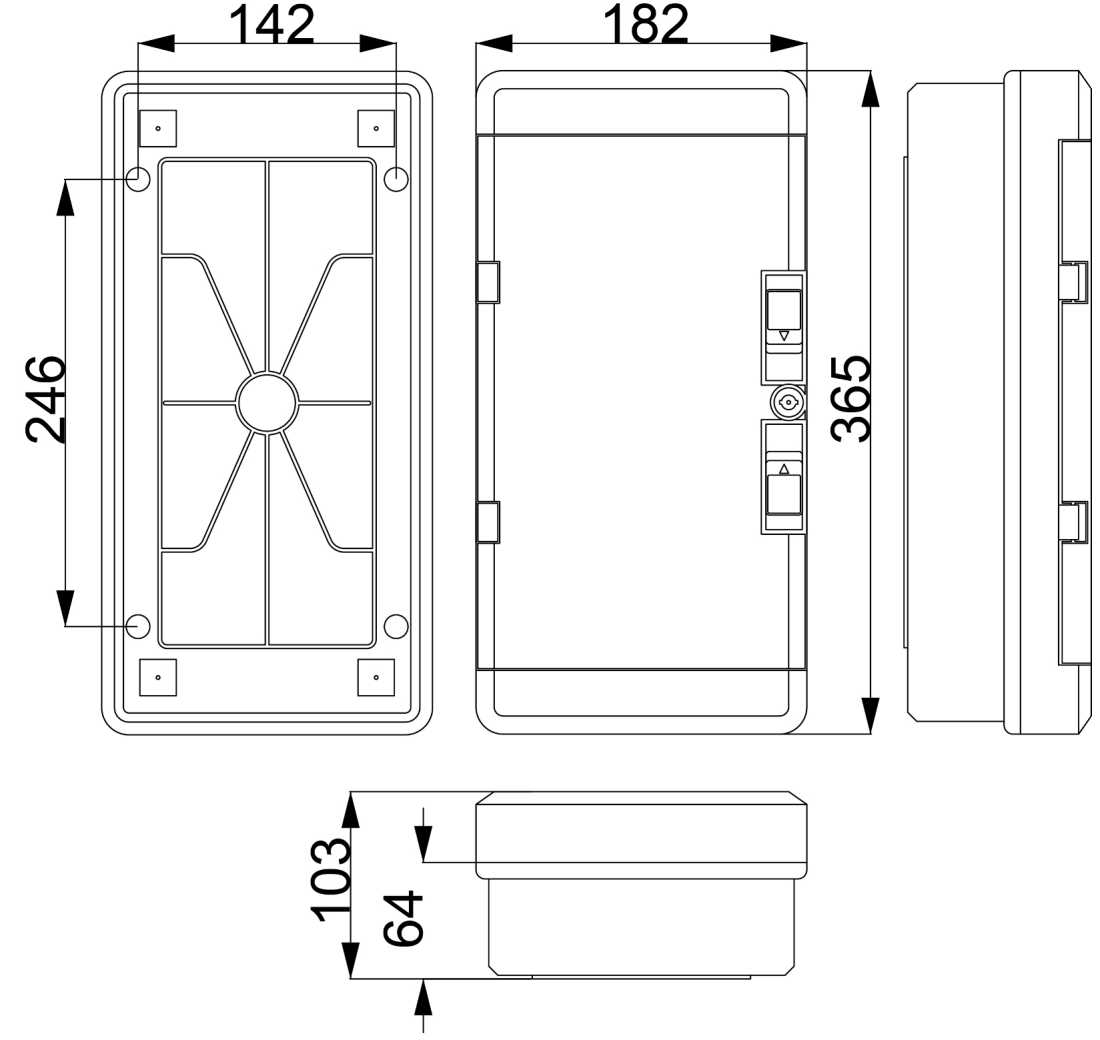


PM.0854-1

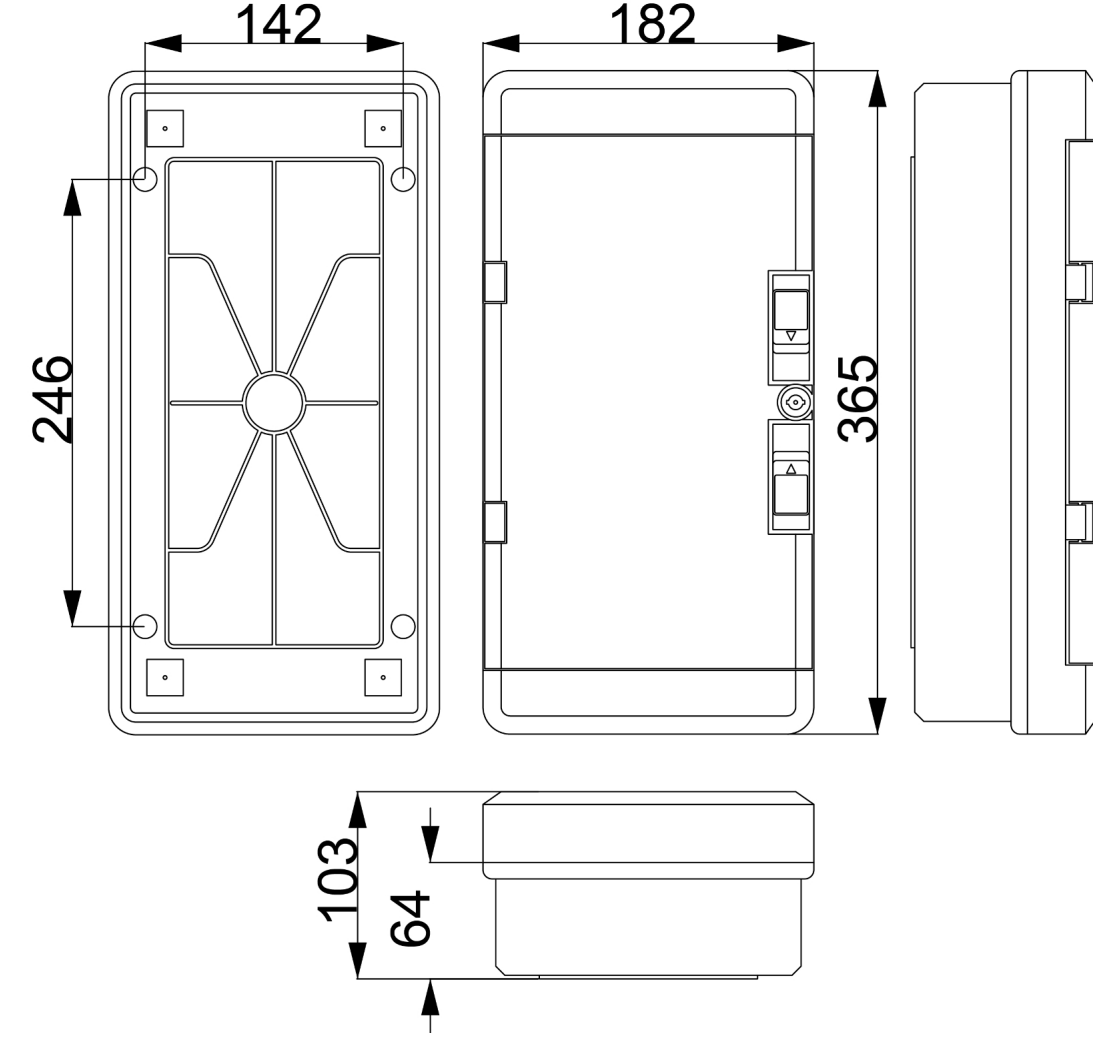


PM.0857

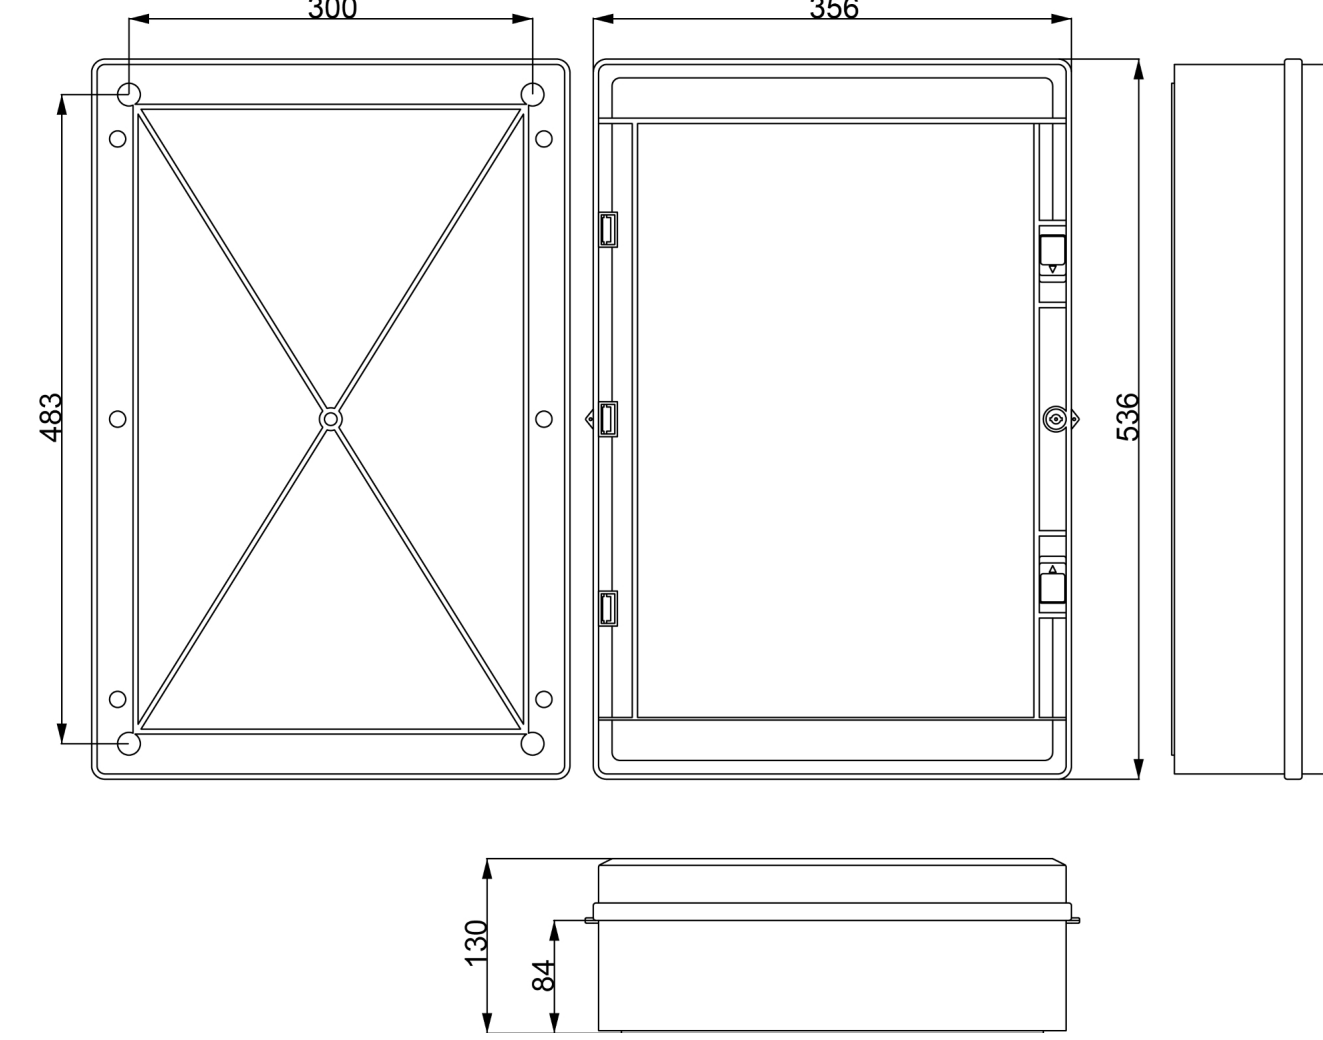


PM.0857-1

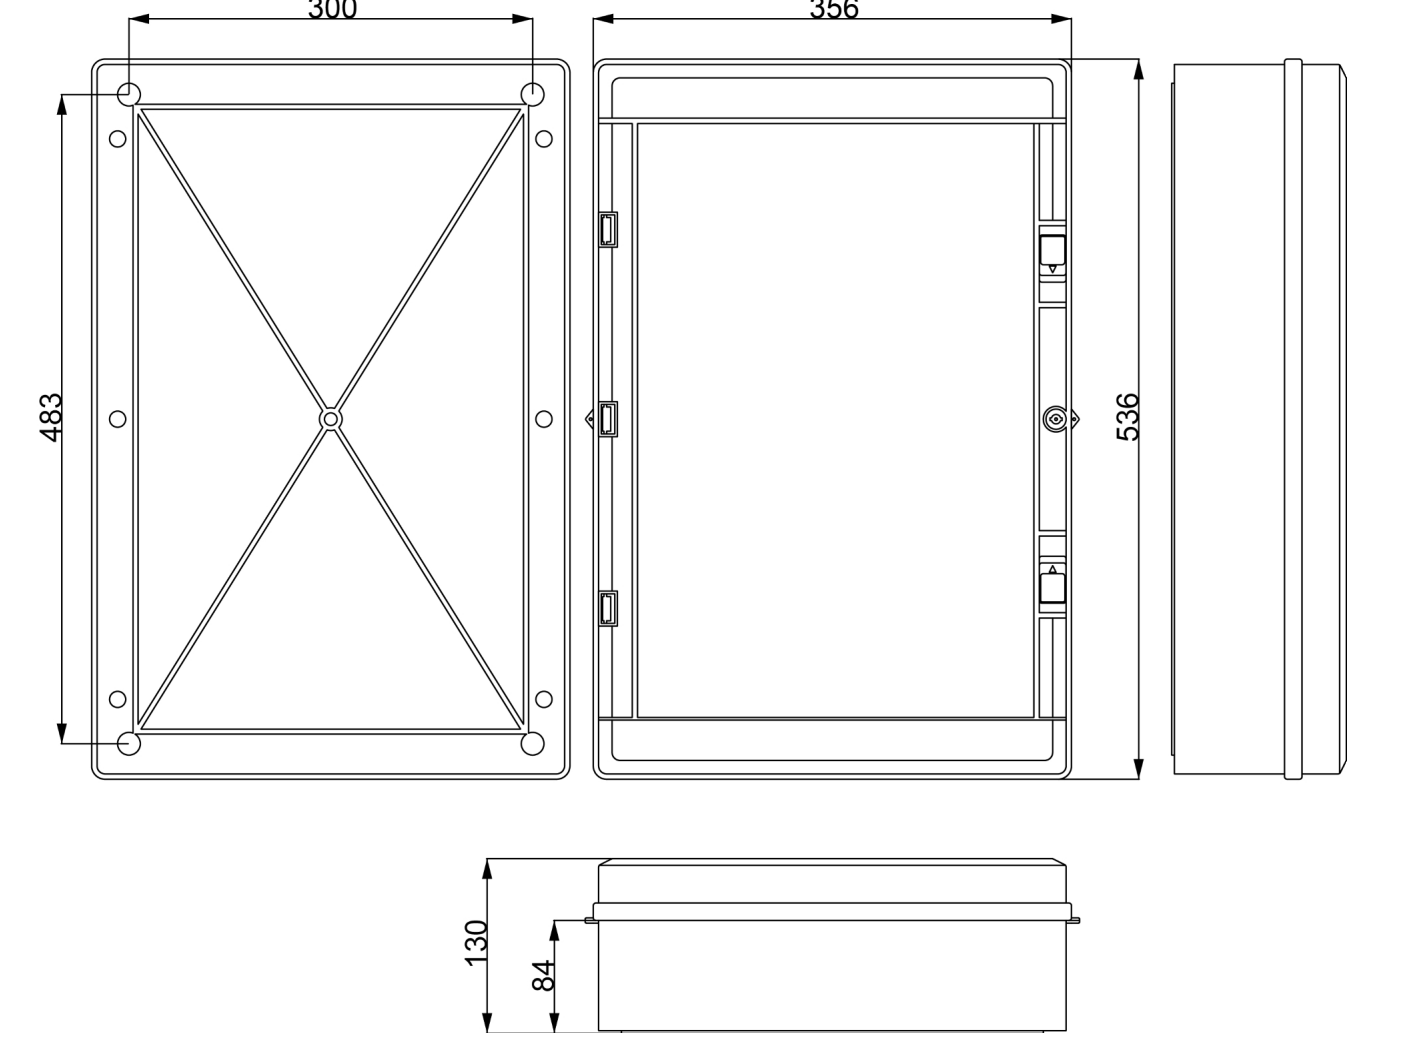


PM.0855

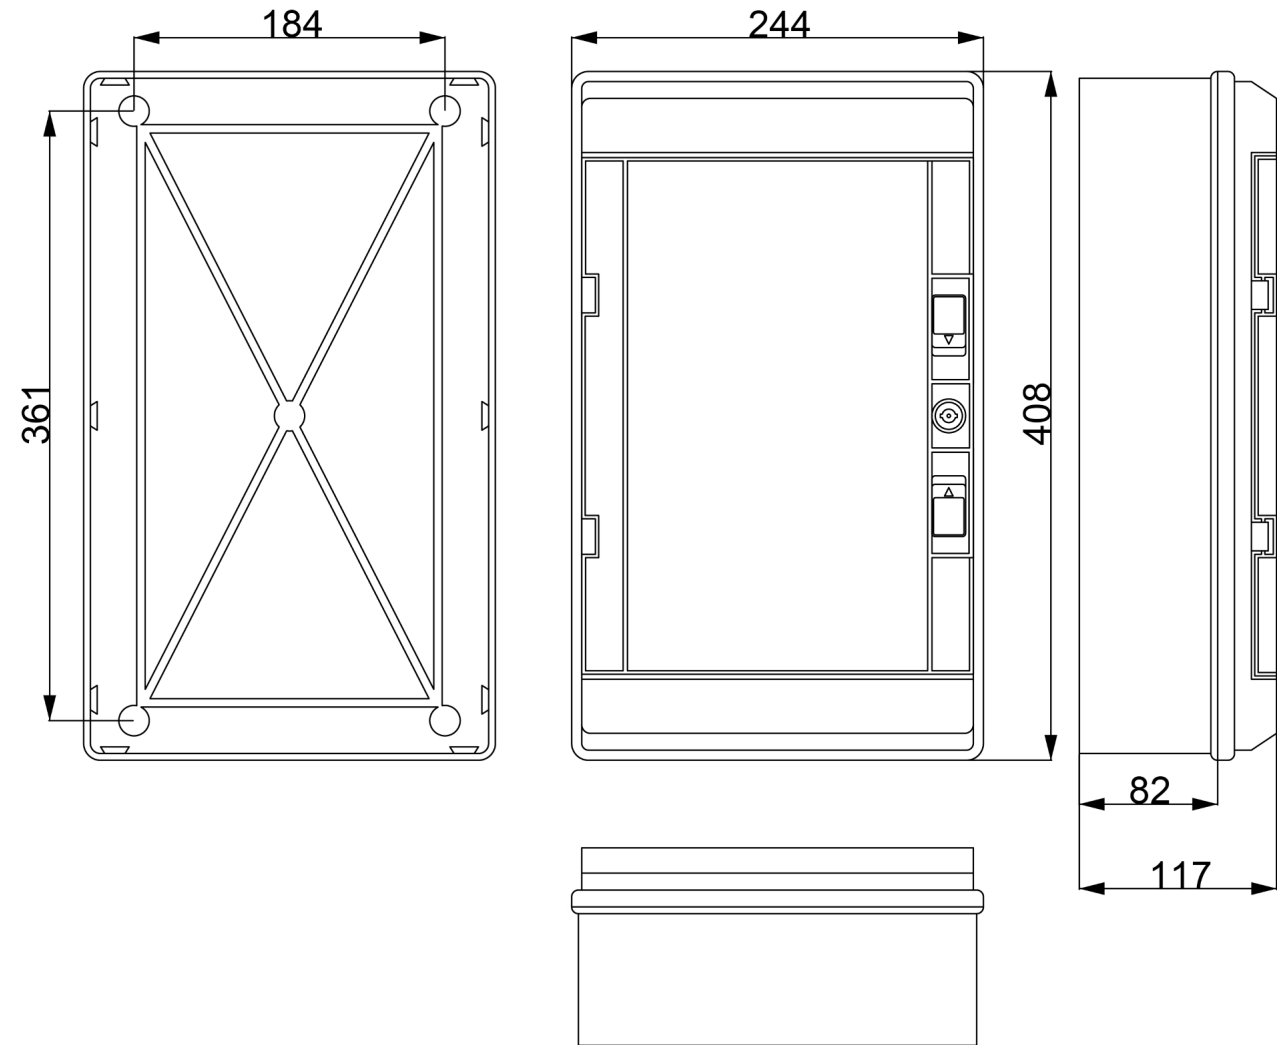


PM.0855-1

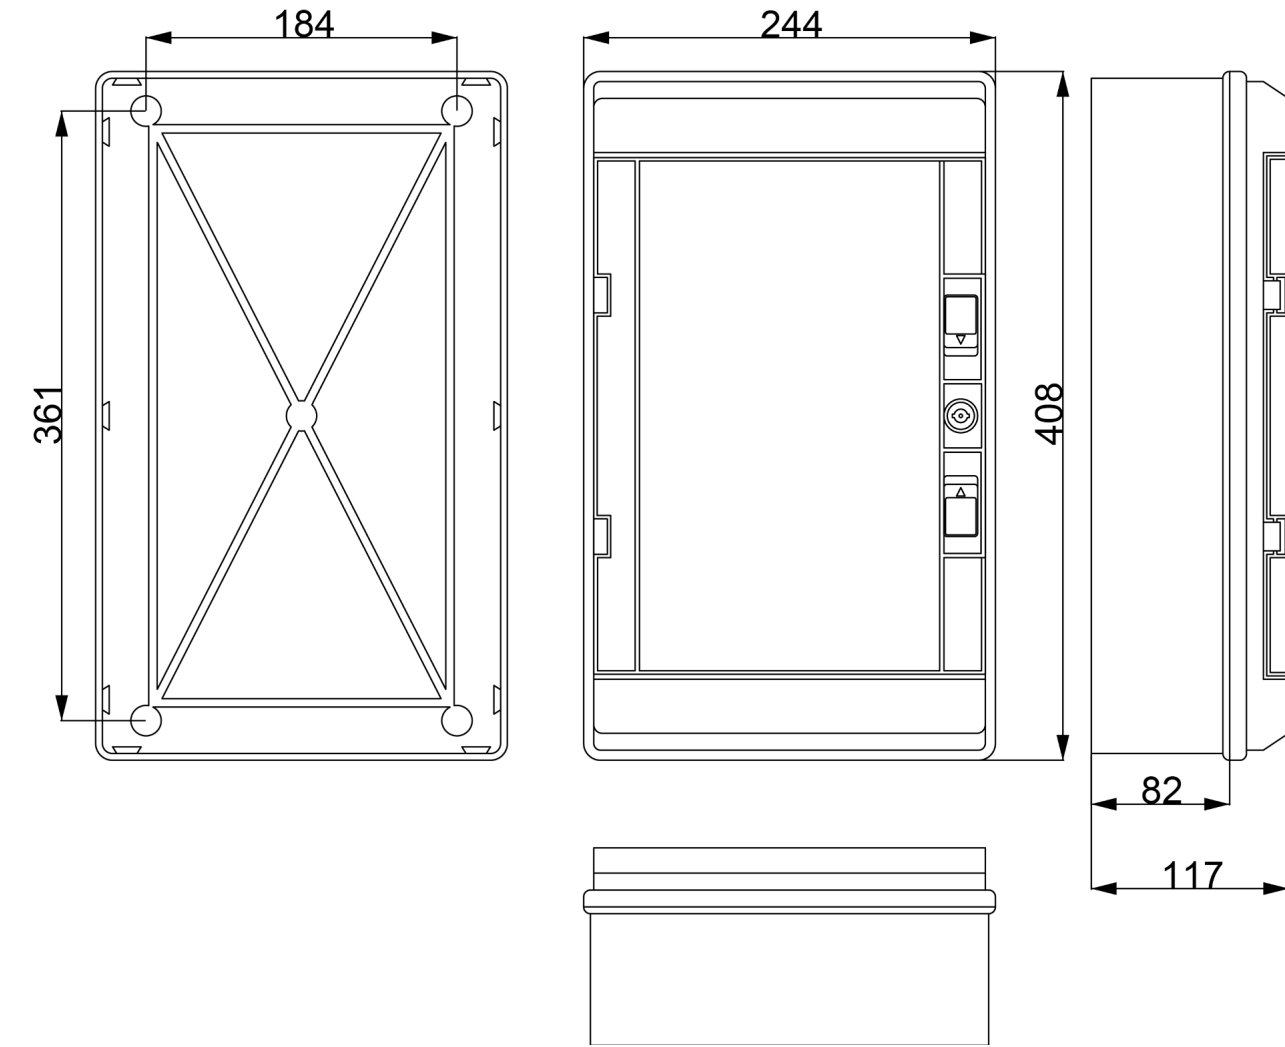


PM.0855-2

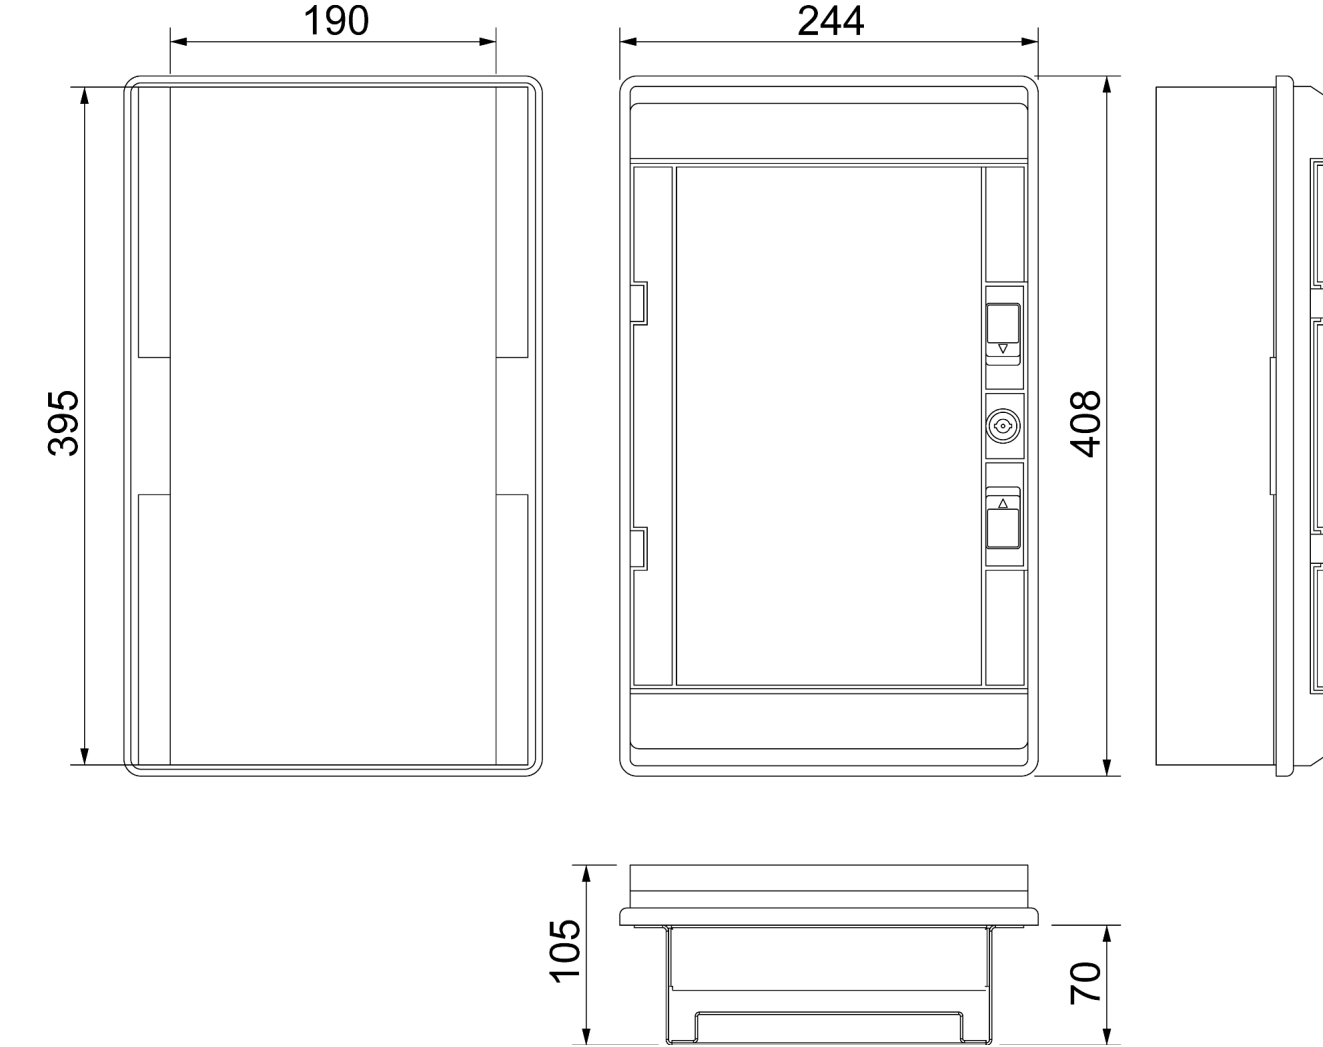


PM.0856-2

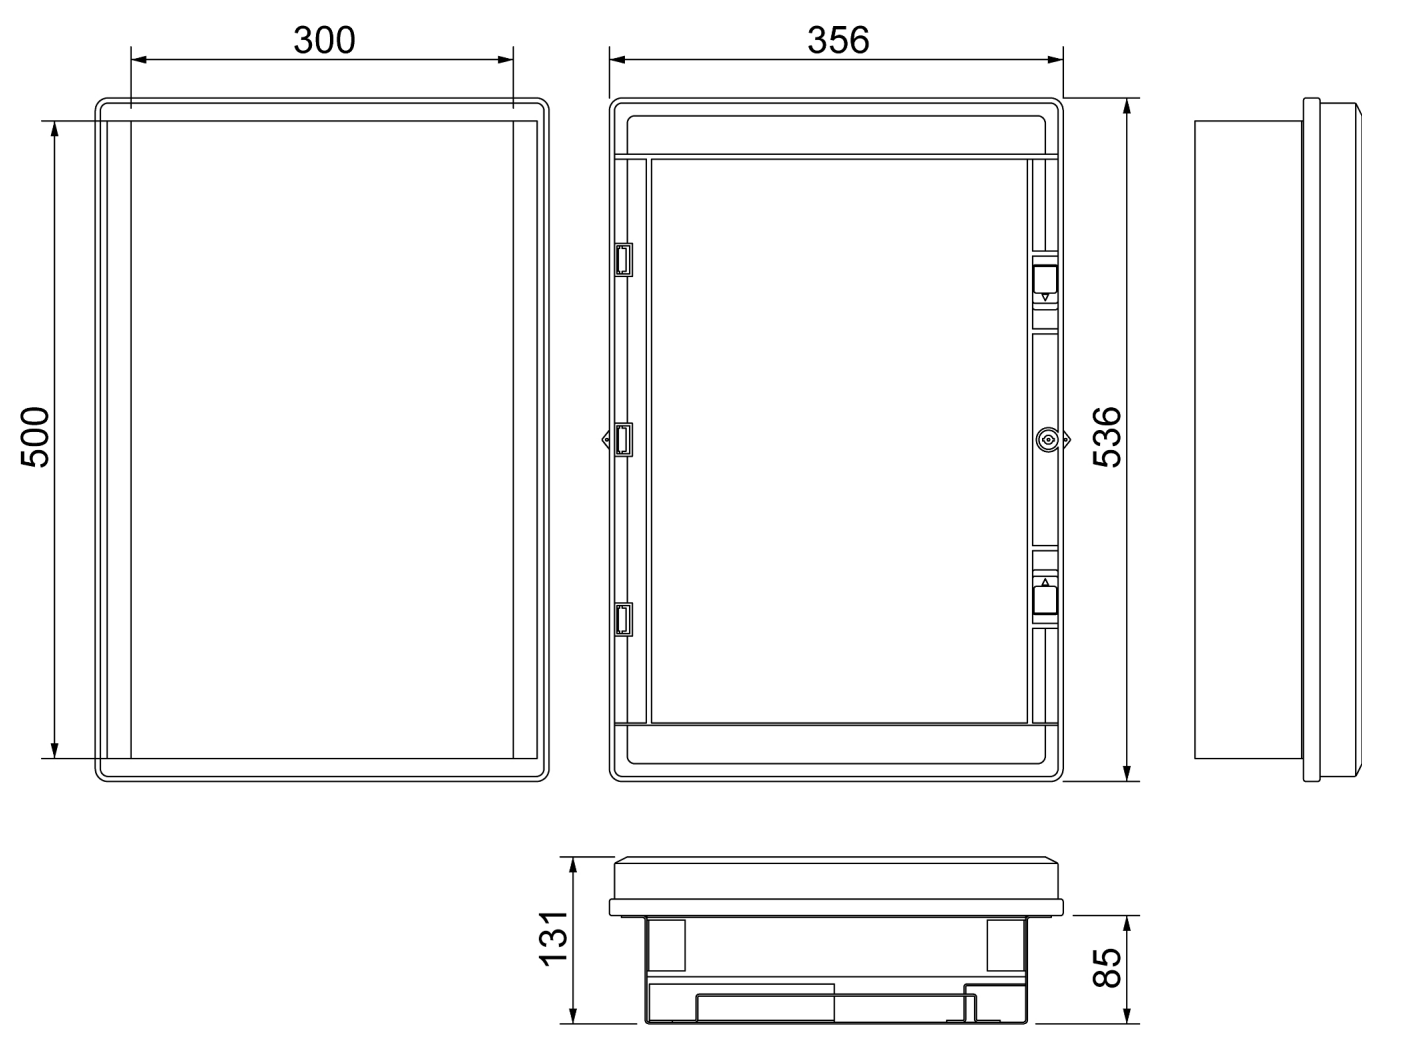

PM.0856

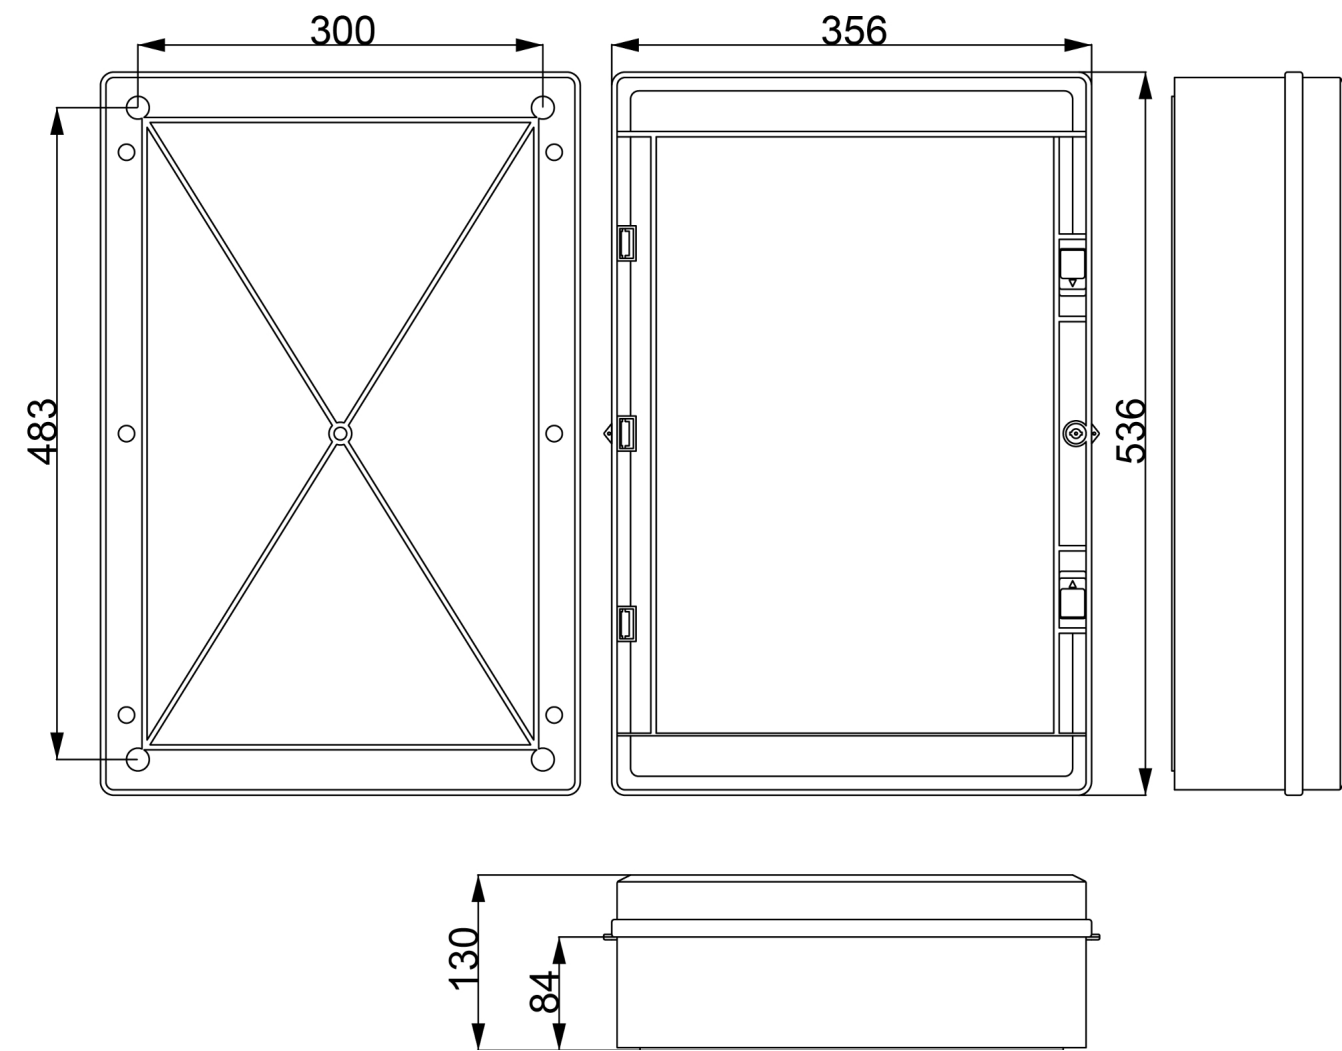

PM.0856-1

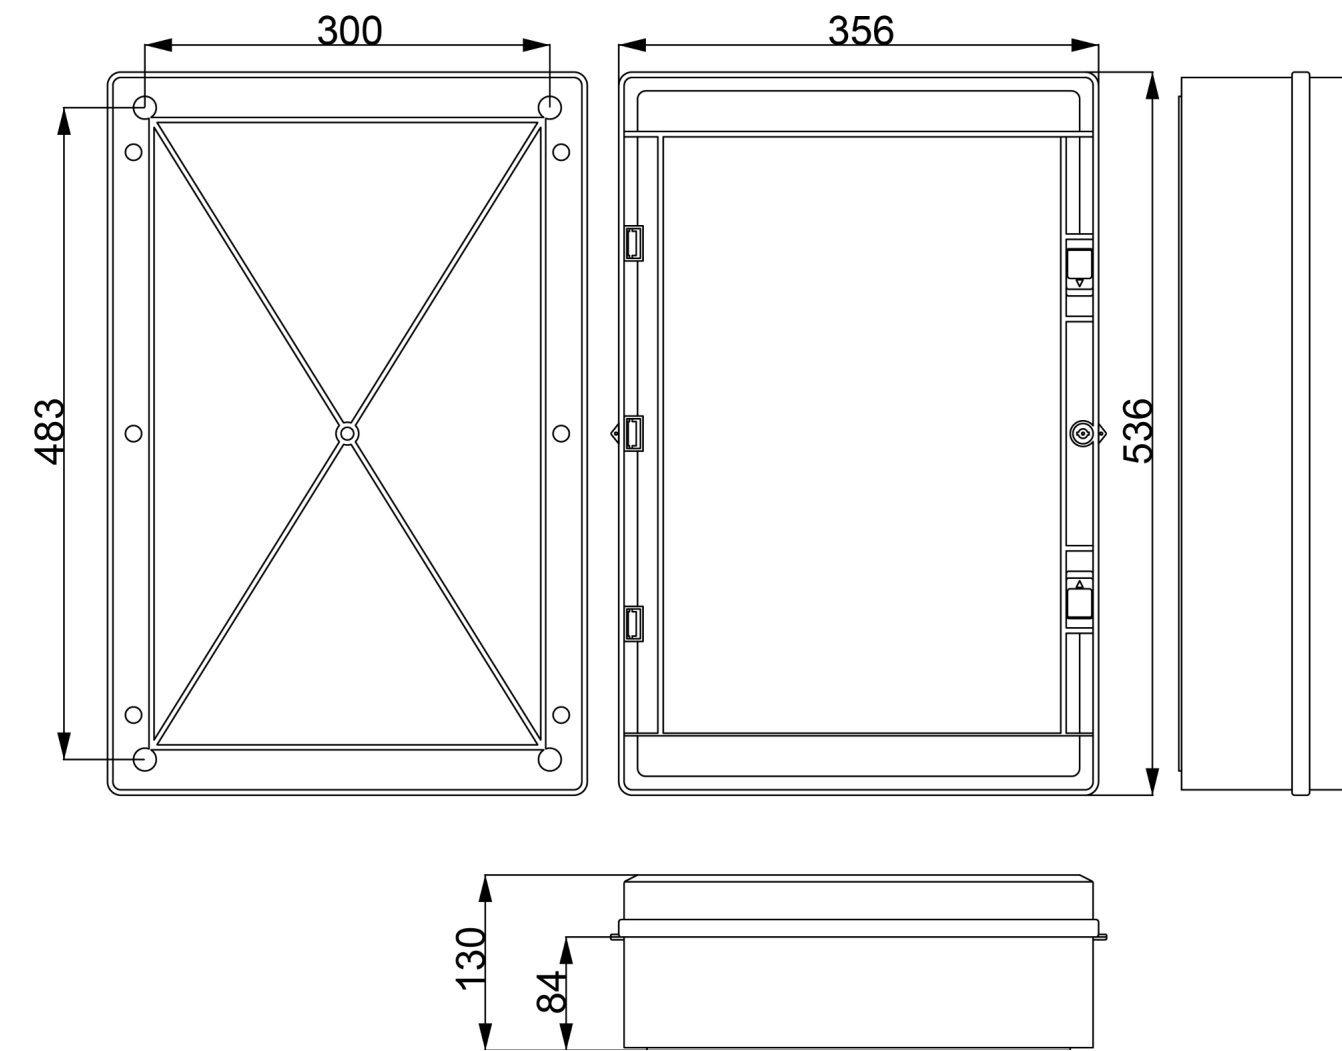

PM.0857-2

